
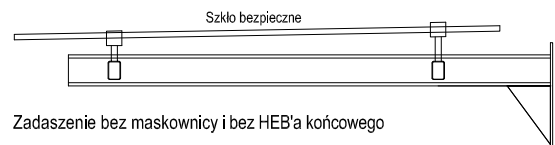


ZADASZENIE ESKATT 2500 x 1000 mm VSG/TVG 8 x 8 x 4 - 2 SZT.  
ZADASZENIE ESKATT 1500 x 1000 mm VSG/TVG 8 x 8 x 4 - 2 SZT.

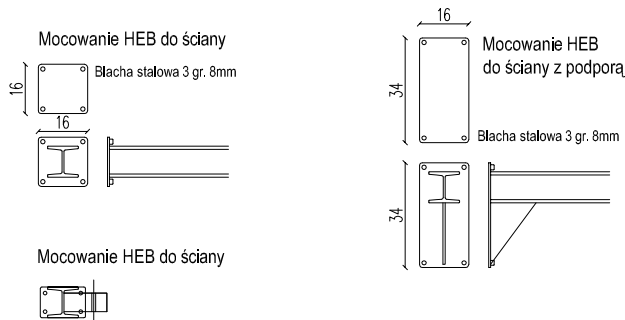

Widok przykładowego zadaszenia

**UWAGA!**  
Zadaszenie wykonać z profili wsporczych IPE lub HEB.  
Przedstawione na rysunku rozwiązanie jest przykładowe.  
W przypadku wyboru konkretnego producenta należy zachować zbliżoną formę zewnętrzną. Elementy stalowe w kolorze grafitowym RAL 7026.  
Przykrycie szkłem bezpiecznym.  
Wsporniki mocować kotwami systemowymi do płyt ściennych betonowych dobranych do konkretnego modelu daszka.

NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA OCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWIANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"			
	61-699 Poznań, ul. Wichrowe Wzgórze 111, działka nr ew.: 49			
	BRANŻA	ARCHITEKTURA		
	NAZWA RYSUNKU	DETAL 11 - ZADASZENIA NAD WEJŚCIAMI		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. KRZYSZTOF WISZOWATY			
	upr. nr BI-PdOKK/62/2005/2006			
FAZA	DATA	SKALA	NR RYS.	
PW	10.06.2024 r.		27	