


## Detal prowadzenia koryt kablowych na dachu

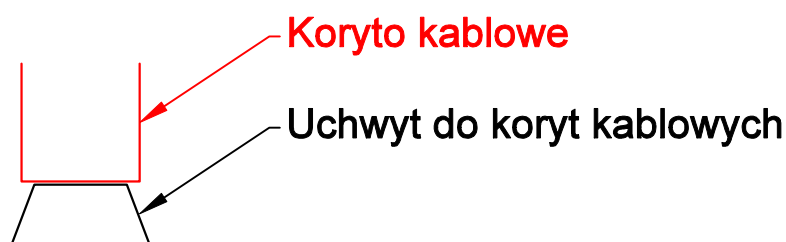


Montaż koryta kablowego do uchwyty  
za pomocą wkrętów. Zalecana odległość  
pomiędzy uchwyty wynosi 1 metr.

Sposób montażu do dachu:

Montaż uchwyty do pokrycia dachowego typu papa za pomocą masy klejącej

Montaż uchwyty do pokrycia dachowego typu membrana przy użyciu kleju zalecanego  
przez producenta membran lub po uzgodnieniu z producentem  
pokrycia dachowego, np. klejem do membran PVC

## Detal przejścia przez przegrody wewnętrzne

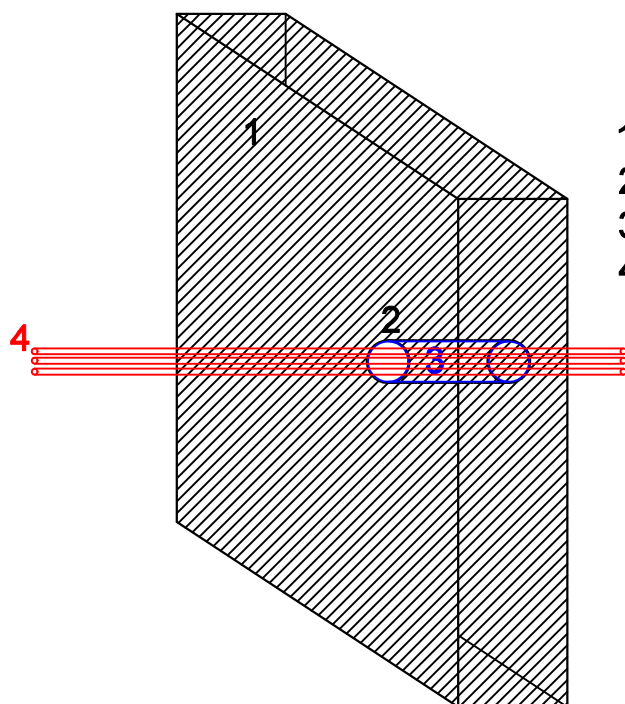

- 1 - Ściana murowana
- 2 - Otwór wiercony w ścianie murowanej
- 3 - Rura osłonowa w otworze wierconym
- 4 - Przewód elektryczny

Przejścia kabli przez przegrody wewnętrzne należy  
uszczelnić i stosować przepusty  
lub masy uszczelniające o wytrzymałości ogniowej  
zgodnej z wytrzymałością danej przegrody

NAZWA OPRACOWANIA	PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA DOCIEPLENIU BUDYNKU I BUDOWA STUDNI DO ODZYSKIWANIA WODY OPADOWEJ NA PRZYKANALIKU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO w ramach zadania: "Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania"  61-699 Poznań, ul. Wichrowe Wzgórze 111, działka nr ew.: 49			
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ZASILANIE STUDNI RETENCYJNEJ			
PROJEKTANT	mgr inż. Michał Simiński  upr. nr LOD/1439/PWOE/10			
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	EL	11.04.2025.	n/d	19